


三菱重工ルームエアコン 騒音特性

測定条件 JIS C 9612による

(室内ユニット)

形式名	SRK50ZJ2	
騒音値	冷房	49 dB(A)
	暖房	48 dB(A)

..... 冷房 — 暖房

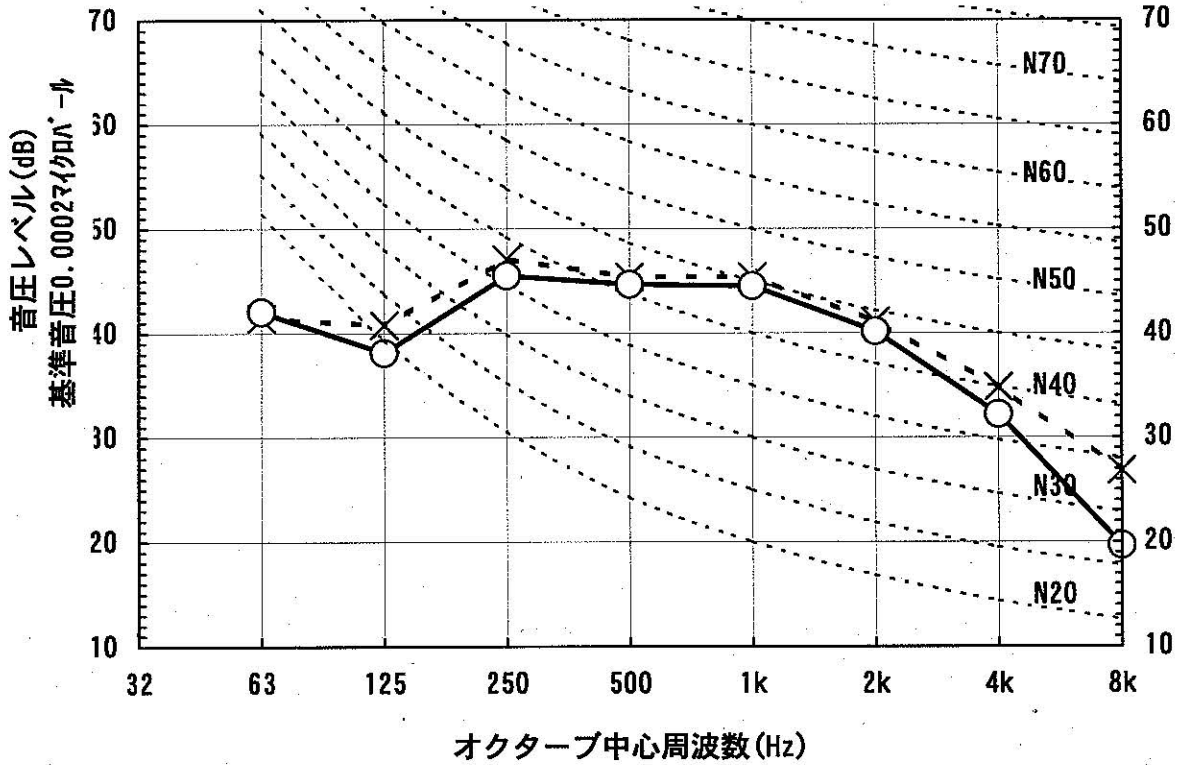

(室外ユニット)

形式名	SRC50ZJ2	
騒音値	冷房	48 dB(A)
	暖房	49 dB(A)

(室外) ×..... 冷房 ○—— 暖房

