


CnA~Z	コネクタ (口印)
F,F202	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (赤一点検表示)
LED・3	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LM	ルーバモータ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源、信号) (口印)
TB2	端子台 (リモコン) (口印)
Thc	リモコン付属センサー
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス

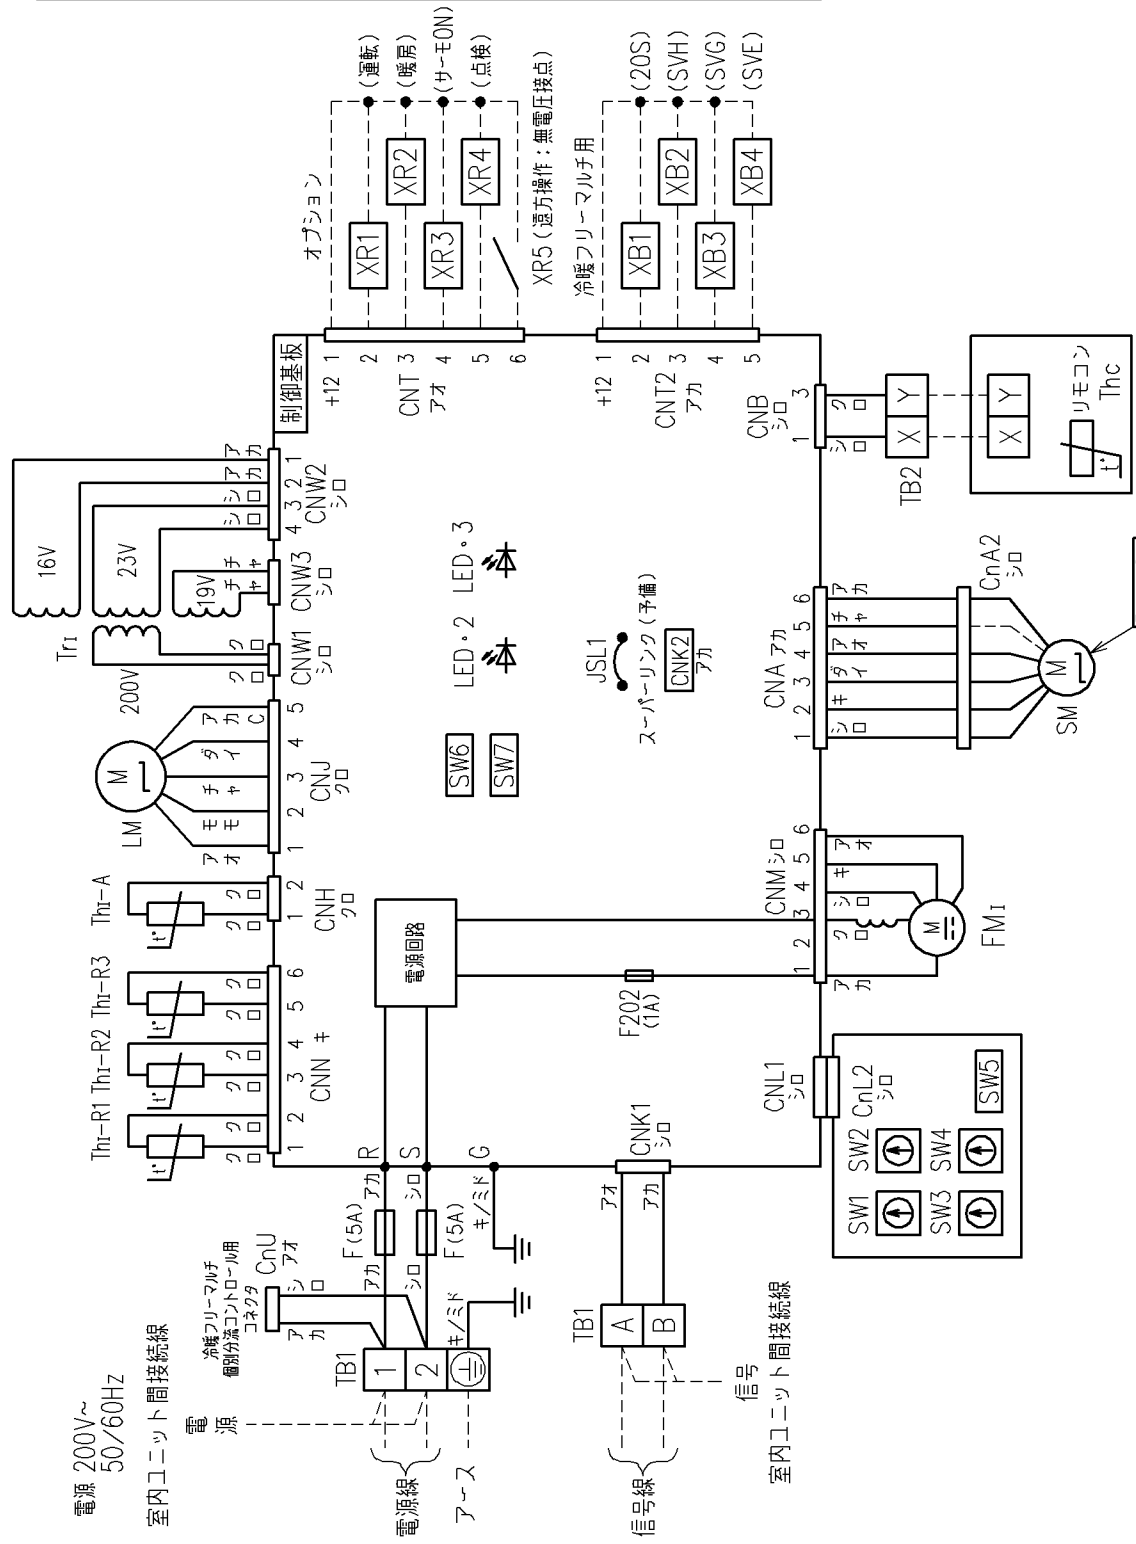

- 記事 1. --- は現地配線を示します。  
 2. TB1は電源線、信号線用端子台、TB2はリモコン線用端子台です。  
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 延長距離が100mを超える場合はリモコンの仕様書をご覧ください。  
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種 **GKP713M8**

形式 **GK**

発行者 **笠原**

名称 **室内機配線図 (WIRING)**

図番 **080110 PHA000Z991**

訂符号 **A**

業別 **1/1**