


CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F200~203	ヒューズ
FMI	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1~4	ルーパモータ
SM	ステップモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転子エック・ドレン試験運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1,2,3	熱変センサ
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子

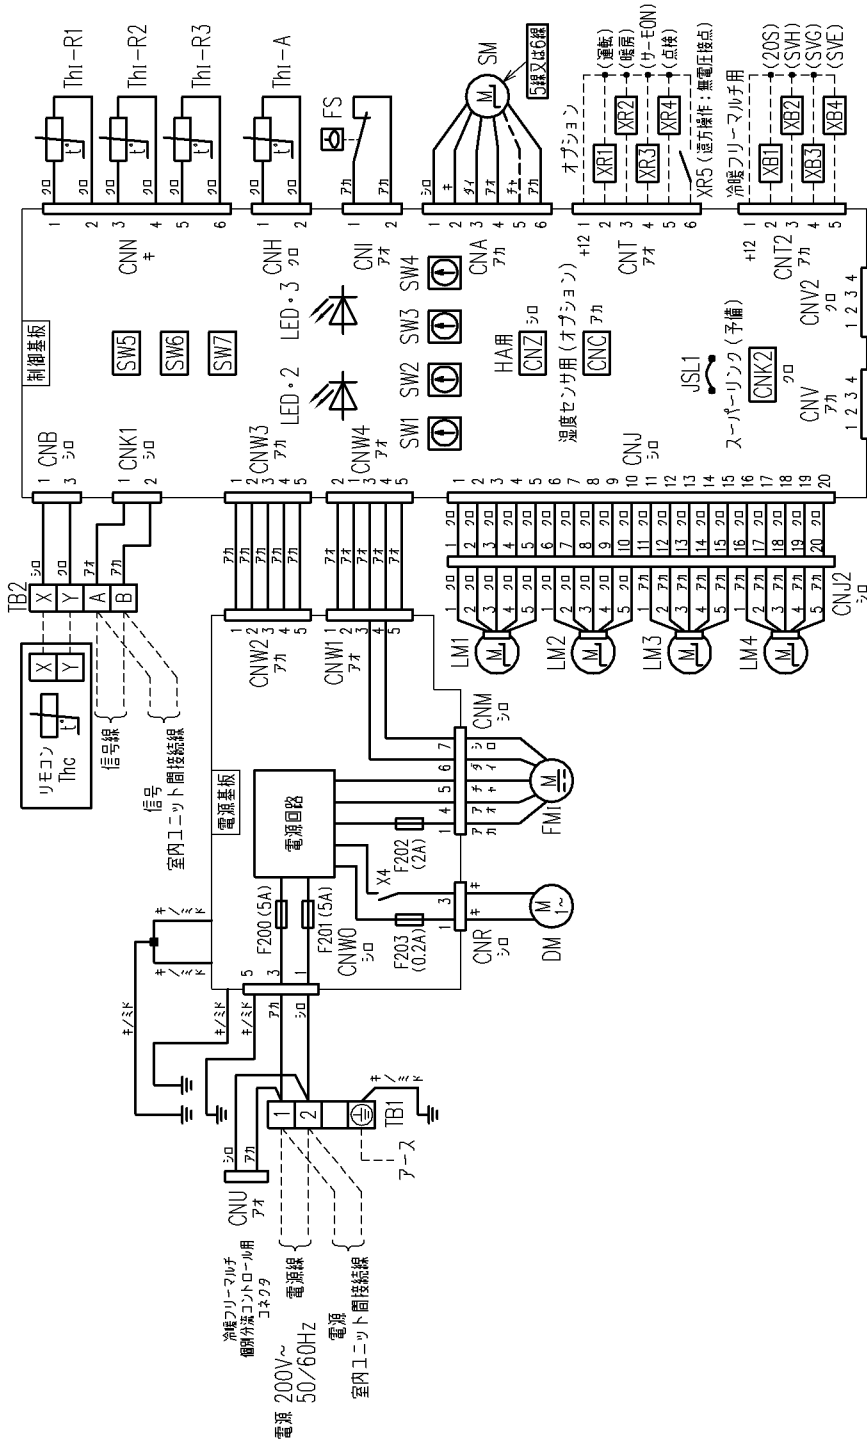

- 記事 1. ---は接地配線を示します。  
 2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。  
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を请使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を请使用してください。  
 延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様にについてはリモコン納入仕様書をご覧ください。  
 5. リモコン配線、信号線は電源線と並行配線しないでください。

適用機種 GTP283MB, 363MB, 453MB, 563MB, 713MB  
 803MB, 903MB, 1123MB, 1403MB, 1603MB  
 GTP283MBD, 363MBD, 453MBD, 563MBD, 713MBD  
 803MBD, 903MBD, 1123MBD, 1403MBD, 1603MBD

形式 GT パネル T-PSA-36W

発行者 小林 室内地配線図 (WIRING)

091113 P J F 000Z064 / C 1/1