


CF1,1,2	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FH	電流ヒューズ
FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
Hd	グリルヒータ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
SM	ステッピングモータ (電子制御用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付露サーマスタ
Th1-A	噴込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子

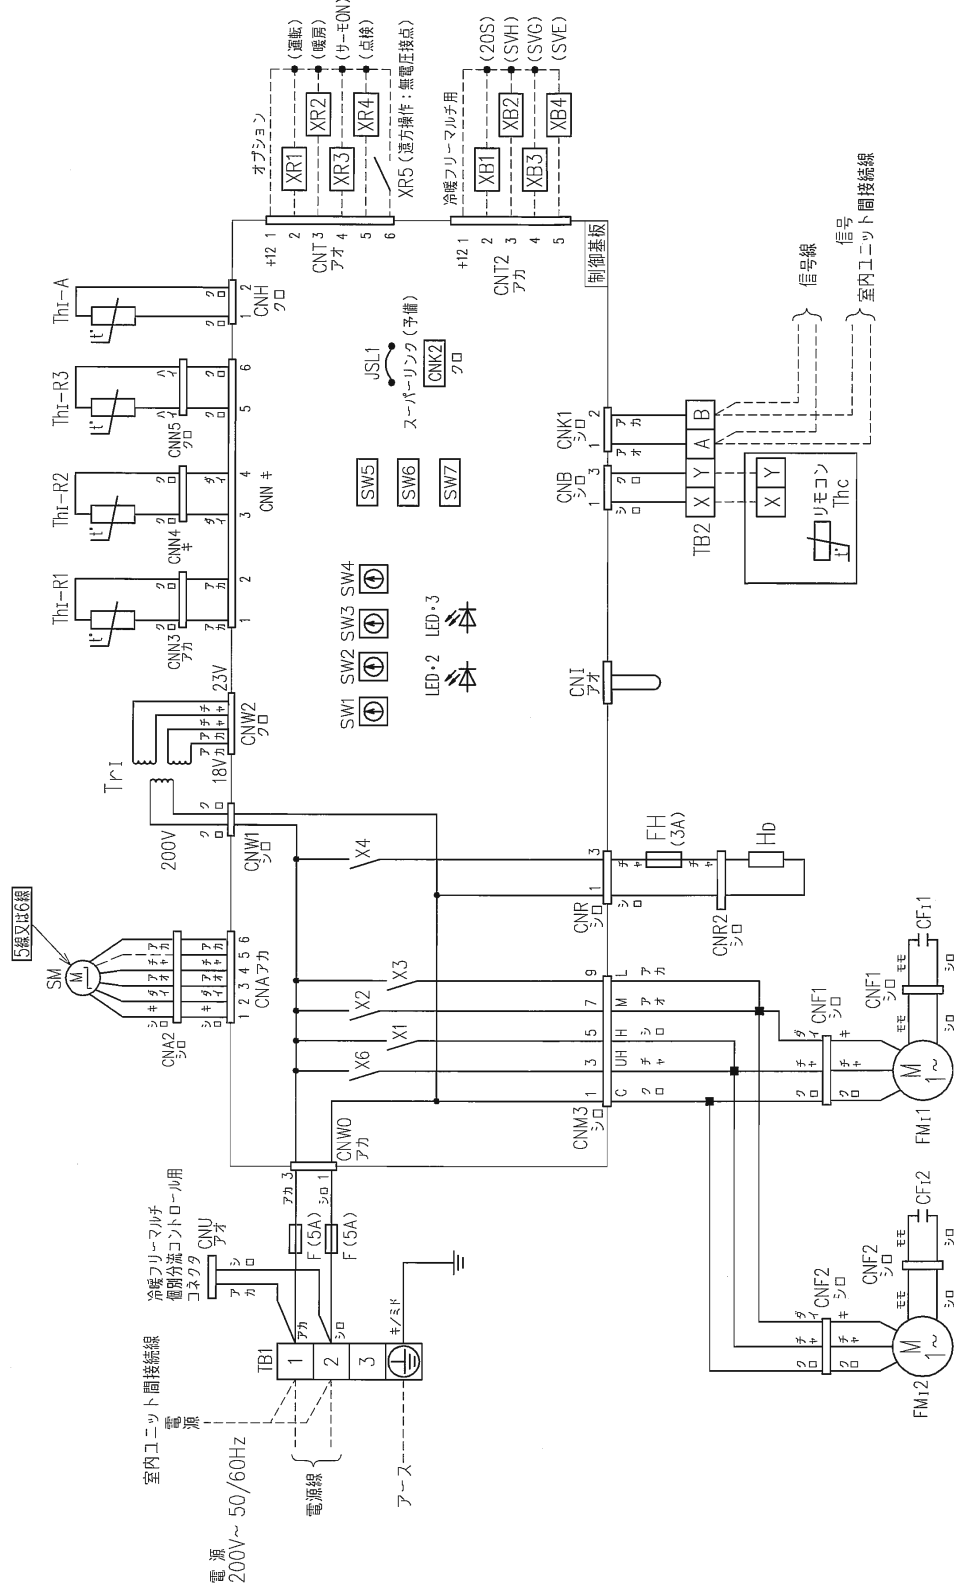

- 記事 1. ---は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、
  - ・シールド線、太さ0.75mm<sup>2</sup> を使用する場合は1500mまで
  - ・シールド線、太さ1.25mm<sup>2</sup> を使用する場合は1000mまで
  - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm<sup>2</sup> とし、2000mまで
4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。延長距離が100mを超える場合はリモコンの仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

通用機種 GESP1404M1

形式 GES

発行所 小林 室内機配線図 (WIRING)

国番 120810 PFA003Z969

訂 1/1

業 別