


電源 200V~
50/60Hz
室内ユニット間接続線

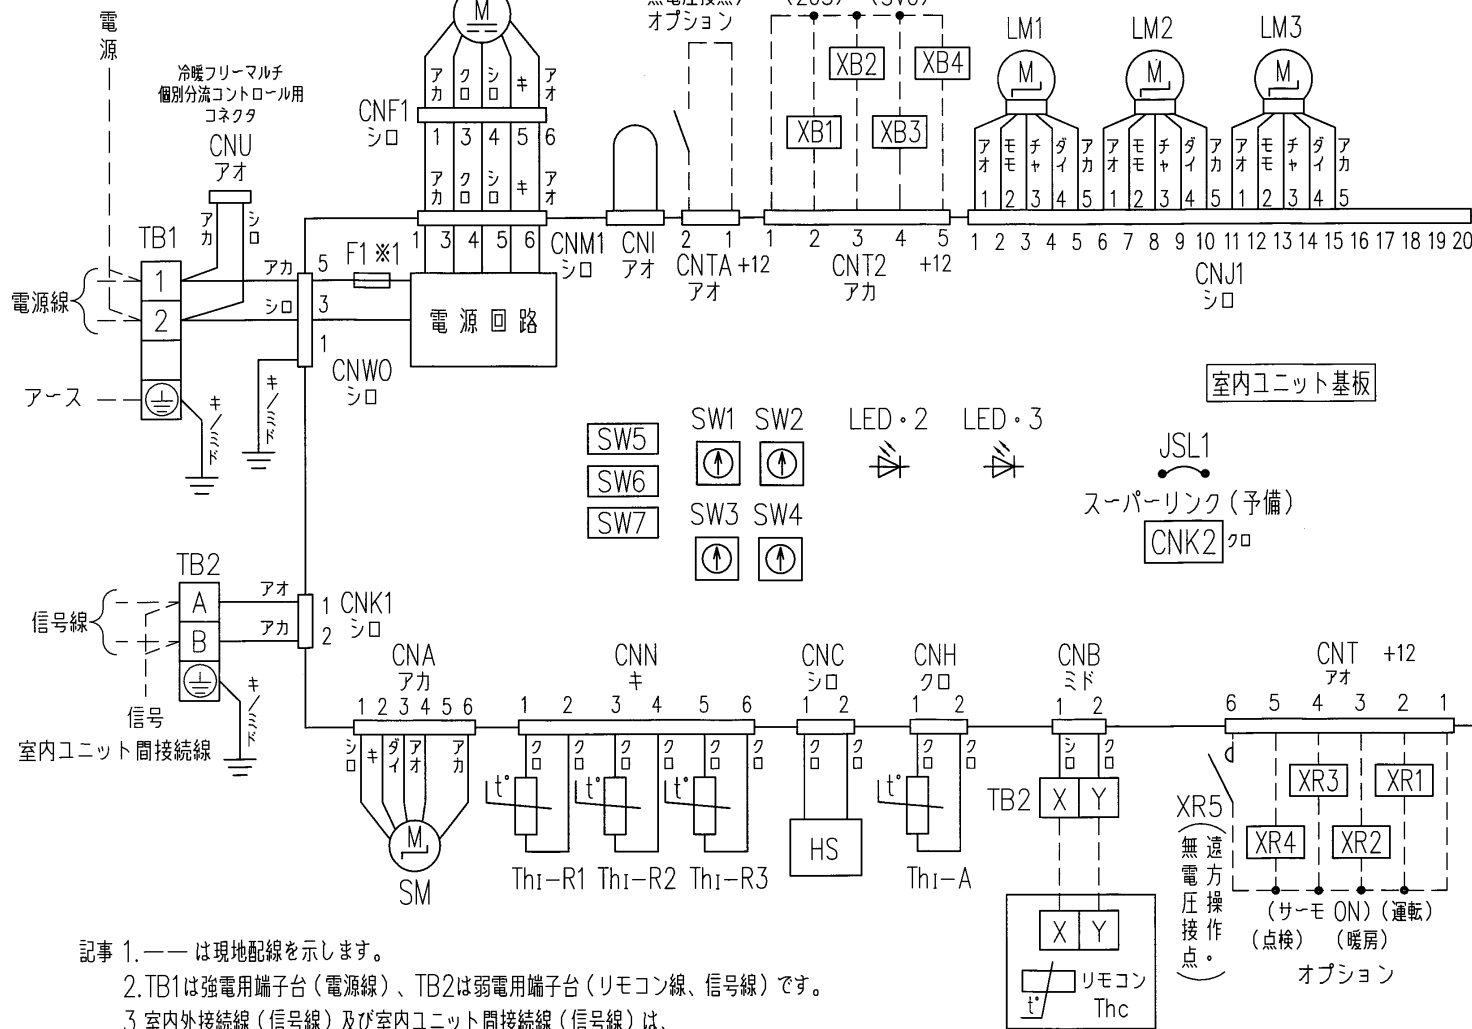

記号説明

記号	名称
CNA~Z	コネクタ
F1	ヒューズ
FM1	ファンモータ
HS	湿度センサ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1	フラップモータ
LM2	ルーバモータ (左)
LM3	ルーバモータ (右)
SM	ステッピングモータ (電子膨張并用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5 -1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5 -2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7 -1	運転チェック
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気温度センサ
Th1-R1,2,3	熱交温度センサ

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。

3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、

- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
- ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
- ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. ヒューズ (F1) (※1) は、FDKP285~565の場合は3.15A、FDKP715の場合は5Aです。

適用機種	FDKP285LX, 365LX, 455LX, 565LX, 715LX		
形式	FDK		
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
坪野	図番	170330	PHA001Z115
	訂符	A	1/1