


室内ユニット

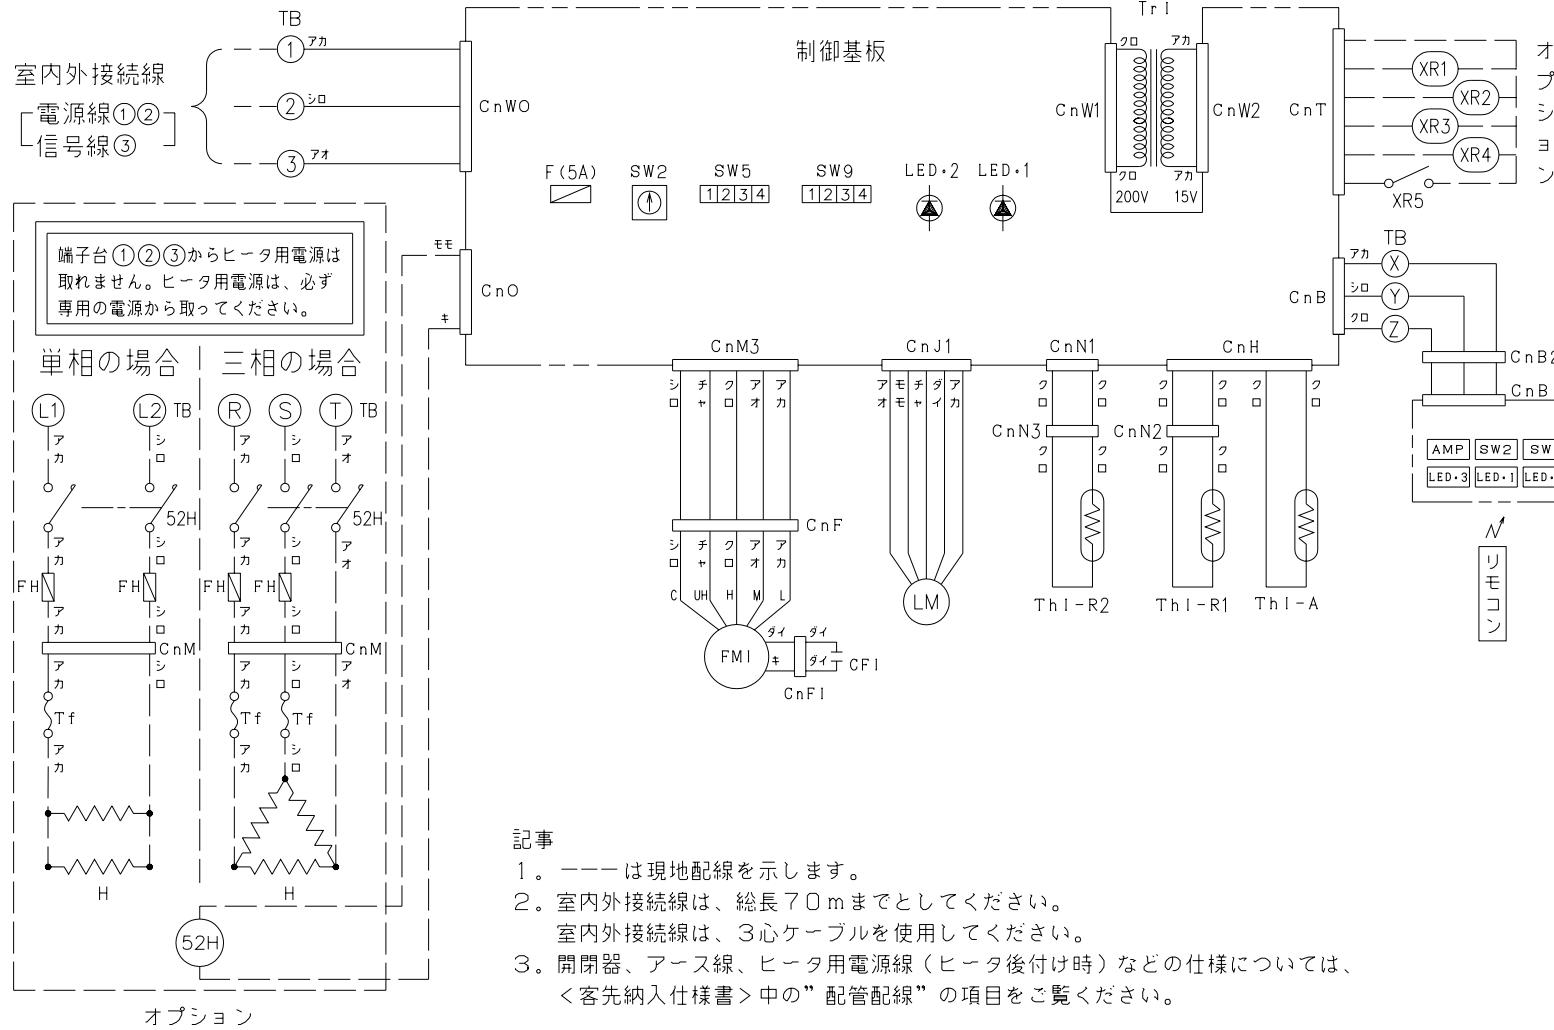

FMI	送風用電動機(サーモ付)
CFI	FMI用コンデンサ
LM	ルーバモータ
Tr1	トランス
X1~3,6	補助継電器
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5-1,2	ツイン・トリプルアドレス設定
SW5-3,4	フィルタサイン制御
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転UP)
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CnB~Z	コネクタ(口印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンPON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
F	ヒューズ
TB	端子台(口印)
■ 印	閉端接続子

ワイヤレス機

LED・1	表示灯(緑-運転)
LED・2	表示灯(黄-タイマー/点検)
LED・3	7セグ表示器(点検用)
SW1	スイッチ(設定用)
SW2	バックアップスイッチ(運転/停止)

- 記事
1. ---は現地配線を示します。
 2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 3. 開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

機種	内外接続線	
	太さX本数	
単相	P401	φ1.6mmx3
	P451	
	P501	
	P561	
三相	P401	
	P451	
	P501	
	P561	

機種	漏電遮断器		開閉器		配線用遮断器	電源配線	
	定格電流		開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さX本数	こう長
単相	P401	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	15A	φ1.6mmx2	31m
	P451						
	P501						
	P561						
三相	P401						
	P451						
	P501						
	P561						

適用機種		F DENP401, 451, 501, 561	
形式	F DEN	☉ ☐	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
長谷川	図番	PFA003Z074	訂 符 業 別
030327			1/1