機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。

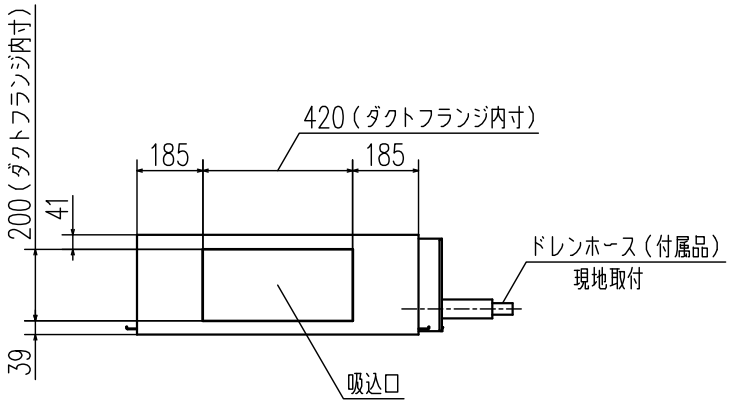

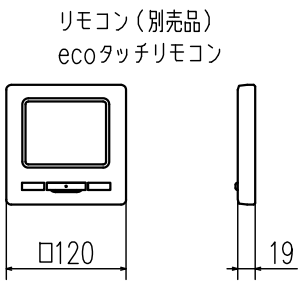

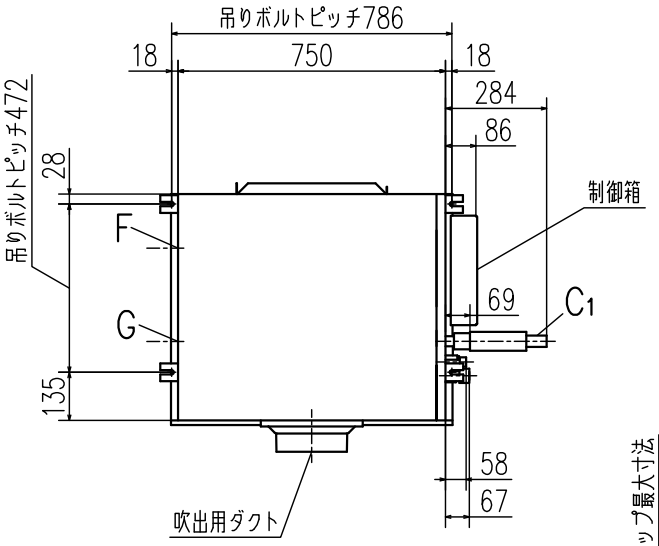

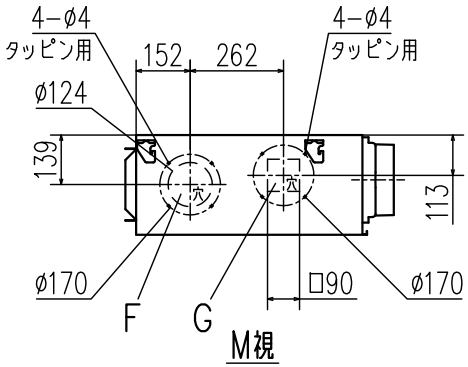

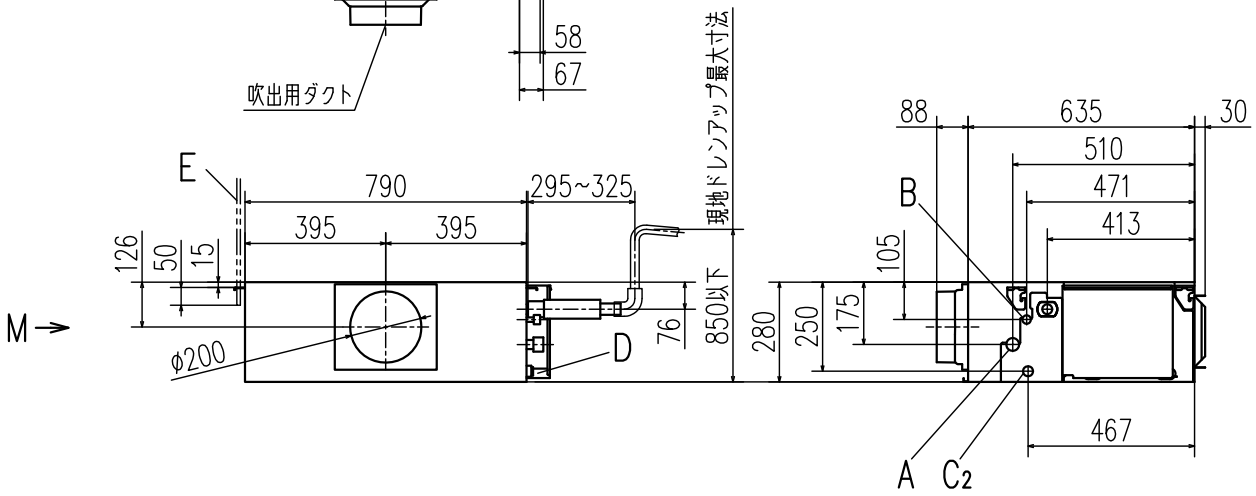

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ9.52（フレア）
B	冷媒液側配管	φ6.35（フレア）
C1	ドレン配管接続口	VP25（I.D.25,O.D.32）
C2	ドレン自然排水用	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト
H	点検口	450X450

室内ユニット据付スペース

必ず吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

（ケース1） ユニット側面から

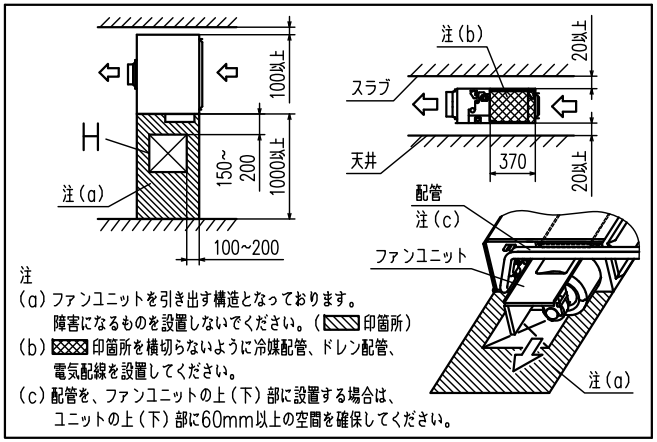

注
(a) ファンユニットを引き出す構造となっております。
障害になるものを設置しないでください。（▨印箇所）
(b) ▩印箇所を横切らないように冷媒配管、ドレン配管、電気配線を設置してください。
(c) 配管を、ファンユニットの上（下）部に設置する場合は、ユニットの上（下）部に60mm以上の空間を確保してください。

（ケース2） ユニット下面から

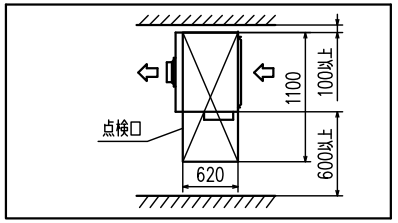

注
(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。

適用機種	FDUP225LXA		
変換キット形式	U-UM-1A		
発行者	名称	室内機外形図（OUTLINE）	
山田	図番	PJG000Z534	訂符 A / 葉別 1/1
190111			