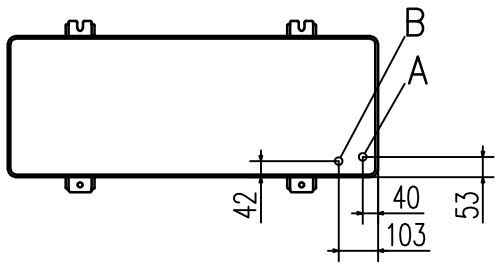

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88（フレア）
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52（フレア）
C	配線取出口（前・横）	φ30 2ケ所
D	配線取出口（前・横）	φ45 2ケ所
E	配線取出口（後）	φ50
F	配管配線取出口	4ケ所
G	ドレン排水用穴	φ20 3ケ所
H	アンカーボルト用穴	M10用4ケ所

注（1）四面障壁は不可です。
（2）ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
（3）強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
（4）ユニット上部には,1m以上のスペースをとってください。
（5）吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
（6）装置銘板は正面右下についています。

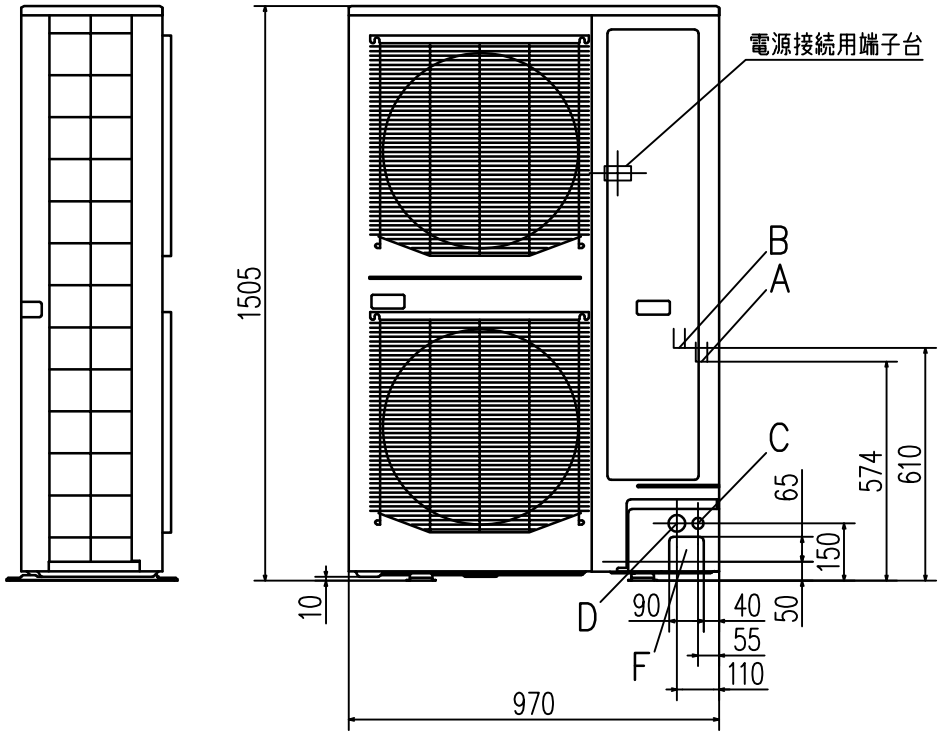

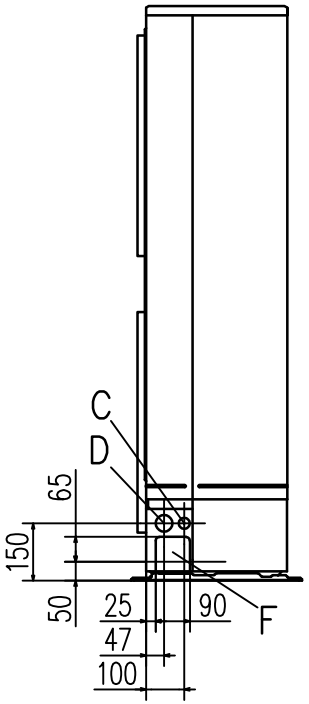

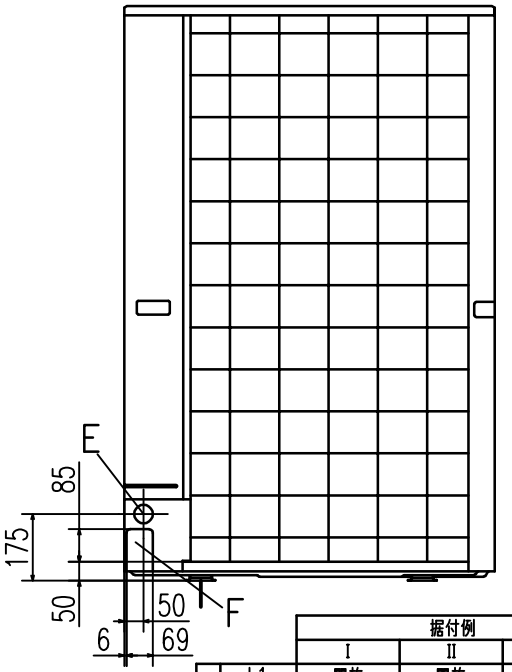

寸法	据付例 I	据付例 II	据付例 III
L1	開放	開放	500
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	250	250	250

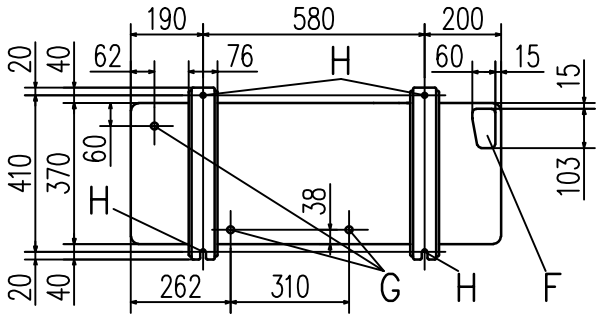

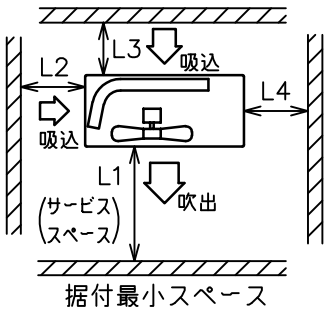

据付最小スペース

適用機種	FDCKP805H, FDCKSP805H FDCKP1125H, FDCKSP1125H
形式	FDC
発行者	山田
名称	室外機外形図（OUTLINE）
図番	PCA001Z860
訂符	
葉別	1/1
	190310

※当社に無断で複写や譲渡，貸出，使用ならびに記載情報の開示を禁ず。
Reproduction, use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.