MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

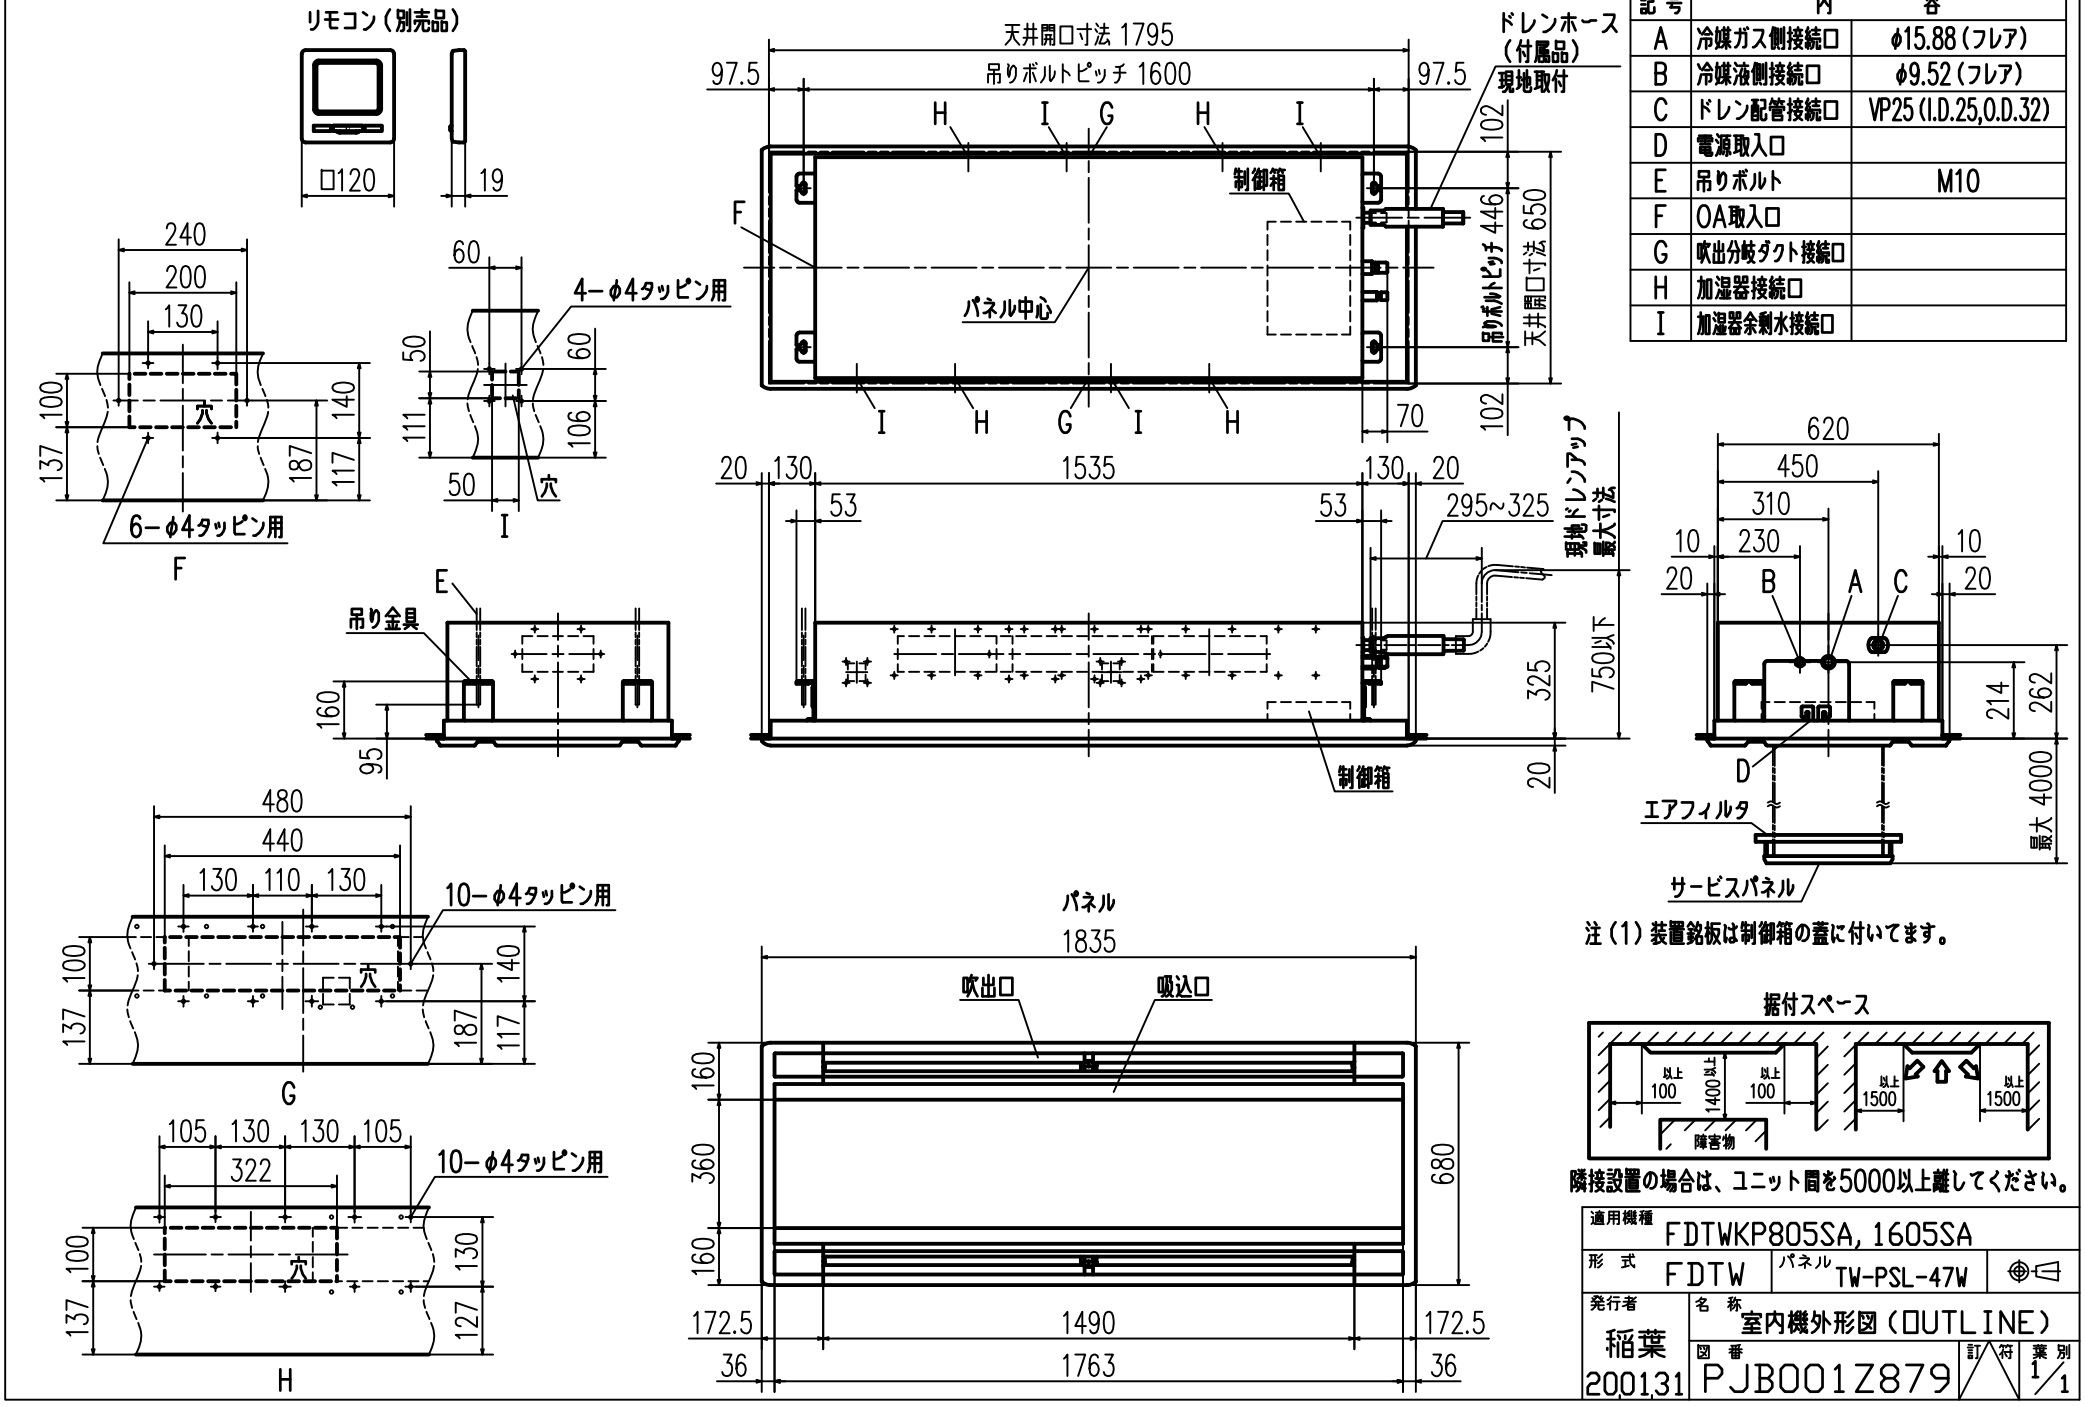

記号	内容	
A	冷媒ガス側接続口	φ15.88（フレア）
B	冷媒液側接続口	φ9.52（フレア）
C	ドレン配管接続口	VP25（I.D.25,O.D.32）
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	
G	吹出分岐ダクト接続口	
H	加湿器接続口	
I	加湿器余剰水接続口	

注（1）装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。

据付スペース

隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

適用機種	FDTWKP805SA, 1605SA		
形式	FDTW	パネル TW-PSL-47W	
発行者	稲葉	名称	室内機外形図（OUTLINE）
20.01.31	図番 PJB001Z879	訂符	葉別 1/1