アクティブフィルタ
形式：AFU−LXZS,AFUS−LXZS

記事 LXZ用現地組込形アクティブフィルタの仕様を示す。
取付ける場合はAFU（S）−LXZSとAFP（S）−LXZSが必要です。

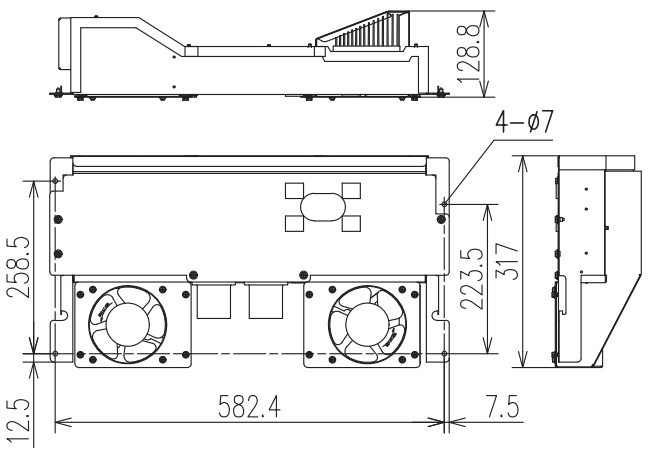

<メイン側>

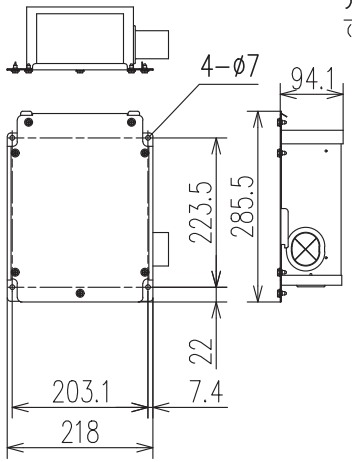

<NF側>

配線図

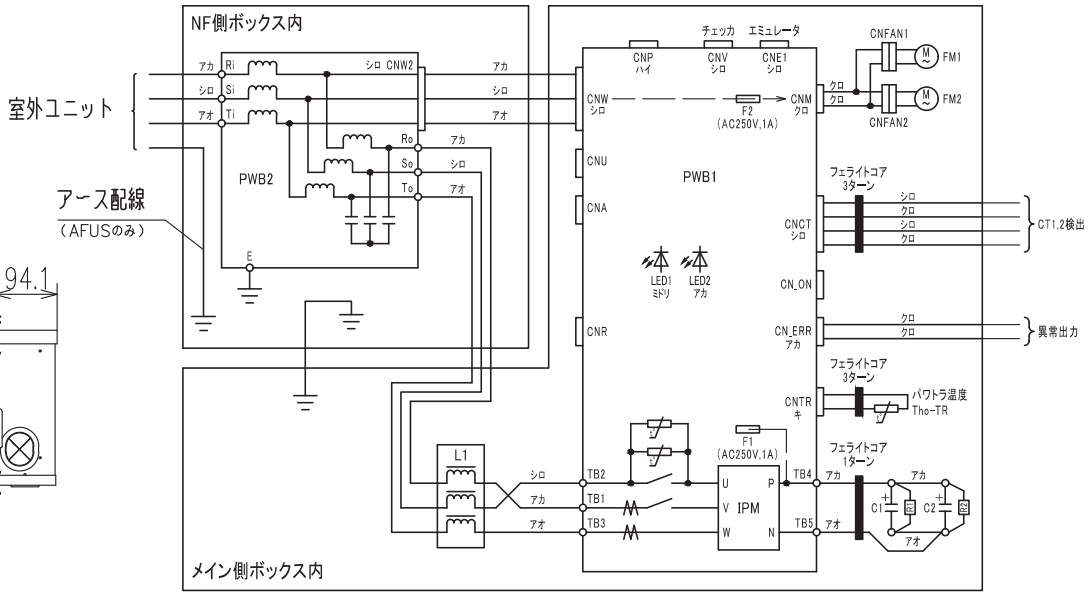

アクティブフィルタ取付用部品
形式：AFP−LXZS,AFPS−LXZS

部品リスト						
パネル	吸排気口	カレントトランス（CT）	タッピンネジ	アーススネジ	タイマウント	
	 X2個	 X2個	X18個	（AFPSのみ） X1個	 X3個	
結束バンド	結束バンド	結線銘板	高温注意ラベル	異常表示説明書	フレーム	板クランプ
 100mm X8個	300mm X5個					

仕様

項目	仕様
形式	AFU−LXZS,AFUS−LXZS （標準機） （塩害仕様機）
電源	3相 200V 50／60Hz
補償容量	8kVA
適用負荷	特定需要家向けガイドラインの回路種別分類番号 K33かつ、10kW、力率0.9程度の負荷
塗装仕様 （塩害仕様のみ）	スタッコホワイト（4.2Y7.5／1.1近似）
重量	13kg

対応機種
FDC（S）P2241LXZ
FDC（S）P2801LXZ
FDC（S）P3351LXZ−N

適用機種	AFU-LXZS, AFUS-LXZS AFP-LXZS, AFPS-LXZS		
形式	AF		
発行者	伊藤	名称	アクティブフィルタ仕様書
250606	図番 PCB004Z860	訂符 D	葉別 1／1