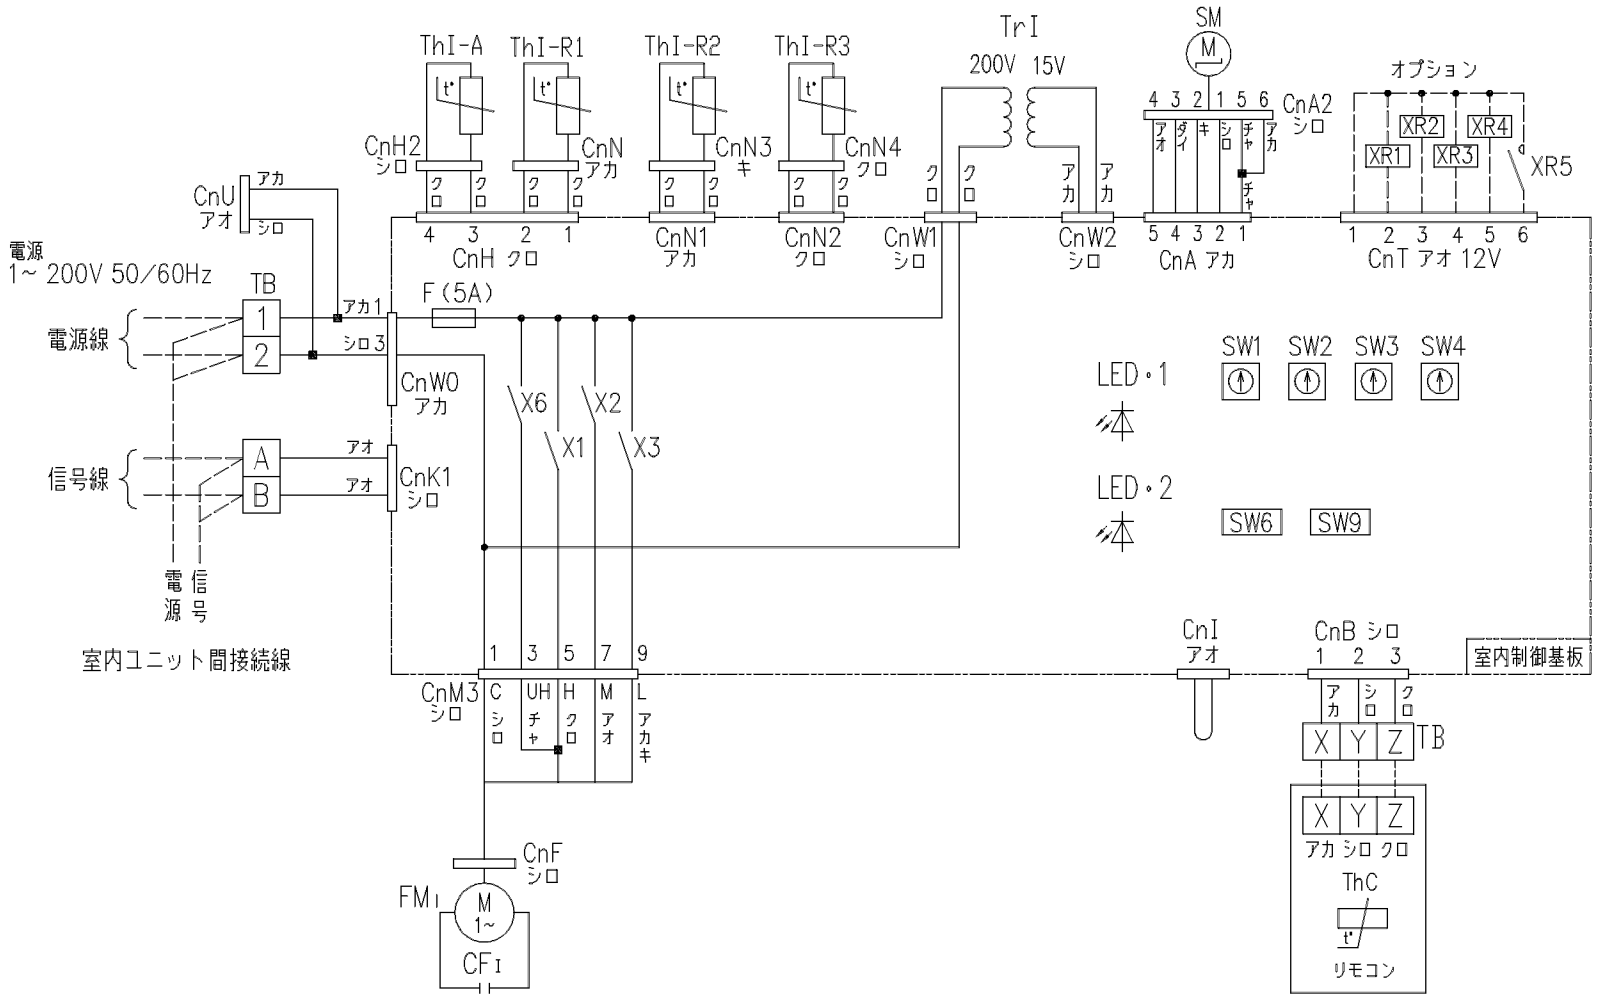

FMI	ファンモータ（サーモ付）
CFI	FMI用コンデンサ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
LED・1	表示灯（赤ー点検表示）
LED・2	表示灯（緑ーマイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
TB	端子台（□印）
CnA~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子

記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB A , B は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm^{2}x2心(A , B)を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm^2×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	GFLP282M7B, 452M7B, 562M7B, 712M7B
形式	GFL
発行者	笠原 060828
名称	室内機配線図（WIRING）
図番	PGD000Z016
訂符	
葉別	1/1