
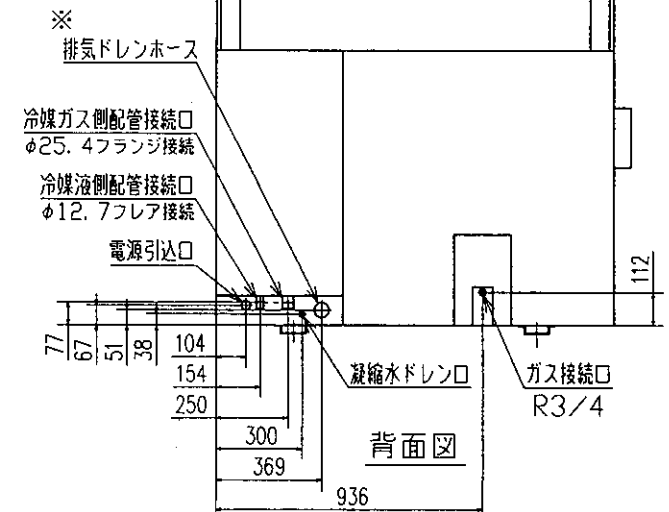
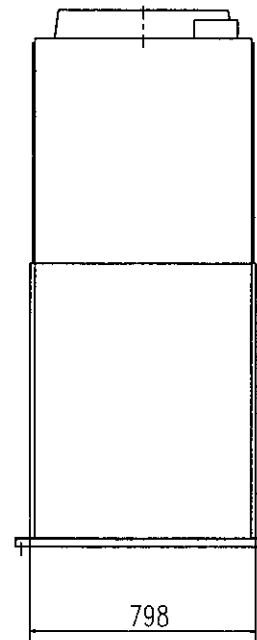
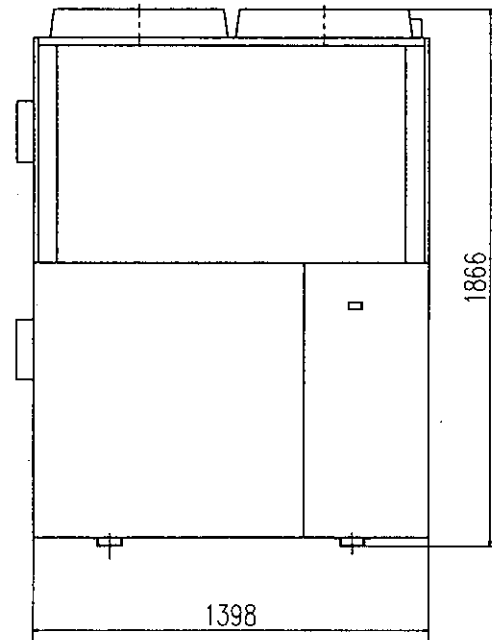


		据付例	
		I	II
寸法	L1	700 <sub>※1</sub>	700 <sub>※1</sub>
	L2	100	500
	L3	500	500
	L4	500	100

※1 防雪フード取付時は800以上としてください。

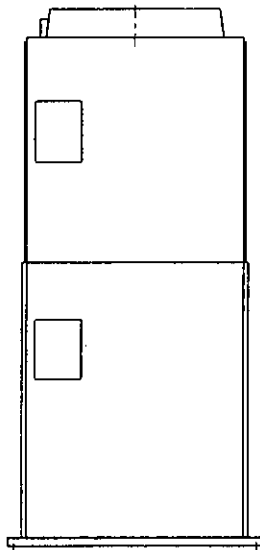

- 注 (1) ユニットの必ずアンカーボルトで固定してください。  
 (2) ユニットの上部には2m以上のスペースをとってください。  
 (3) 左右連続設置する時はユニット間を100mmあけてください。  
 又、4台以上連続設置する時は3台ごとにユニット間を500mmあけてください。  
 (4) ※印の排気ドレンホースサイズ  
 GHCP224HMT6, HM6, HMT6C : 15A  
 GHCP224HMT6Y, HM6Y, HMT6CY : φ30(インシュレータを含む)

通用機種	GHCP224HMT6, HM6, HMT6C GHCP224HMT6Y, HM6Y, HMT6CY	
形式	GHC	☉ ◀
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)
長谷川	図番	03_226 PCL000Z525
	訂可票別	B 1/1