


# 三菱重工ルームエアコン 騒音特性

測定条件 JIS C 9612による

(室内ユニット)

形式名	SRK50Z12V-W	
騒音値	冷房	49 dB(A)
	暖房	48 dB(A)

X..... 冷房      ○—— 暖房

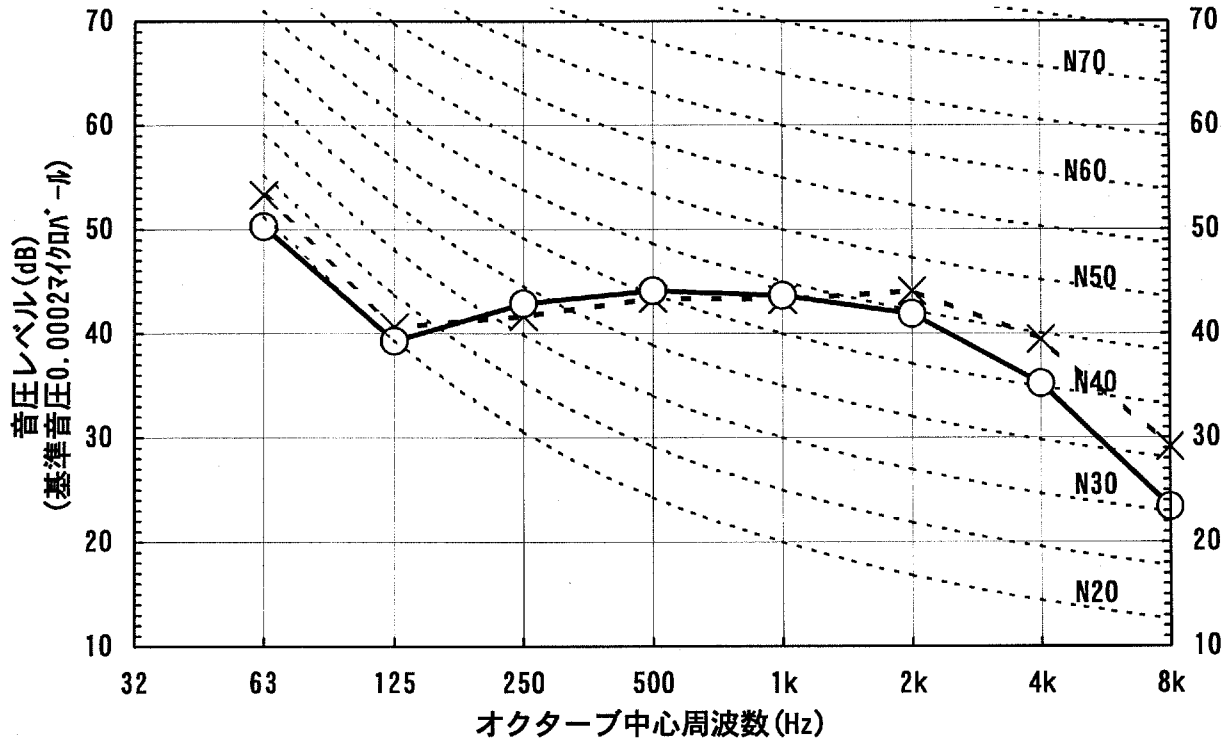

(室外ユニット)

形式名	SRC50Z12V	
騒音値	冷房	48 dB(A)
	暖房	49 dB(A)

X..... 冷房      ○—— 暖房

